

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Número de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023

Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023

Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se reunieron en la Subdirección de Servicios Generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (En adelante **La Convocante**), ubicado en el domicilio Avenida Insurgentes Sur 3877, Colonia La Fama, Código Postal 14269, Alcaldía de Tlalpan, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta Acta, con objeto iniciar el Acto de Junta de Aclaraciones de conformidad con los artículos 33, 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la **Ley**), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante **Reglamento**), de la presente Licitación Pública Nacional Electrónica (En adelante la **Convocatoria**), con número de CompraNet LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023 y número interno LPN-INNNMVS-SSG-002-2023 para la contratación del servicio de **Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS**.

Se hace constar que, la reunión fue debidamente instalada en la fecha y hora antes citadas y presidida por el Lcdo. Ricardo Prado Pérez, Subdirector de Servicios Generales, en calidad de Titular del Área Contratante; asimismo asiste, el Lcdo. Romualdo Soto Juárez, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento, Titular del Área Técnica y Requirente, sin la presencia del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la **Ley** y 45 de su **Reglamento**, a este acto no asistió ninguna persona en calidad de observador.

El Lcdo. Ricardo Prado Pérez, Subdirector de Servicios Generales, dio inicio al acto, señalando que, de conformidad con el artículo 33 bis de la **Ley**, se da respuesta a las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las siguientes personas que formularon preguntas:

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	AMADO CORREA HERNANDEZ	23/09/2023 13:58				
2	ANGEL SANTIAGO SOSA	25/09/2023 13:01				
3	CAZAP GRUPO DE INGENIEROS CIVILES SA DE CV	23/09/2023 12:19	23/09/2023 12:21			
4	CORPORATIVO FARMACEUTICO CEPHAM SA DE CV	26/09/2023 16:51				
5	DULCE MARIA CUTIERREZ CHAGOYA	26/09/2023 13:37	26/09/2023 13:41			
6	EAS/ELECTROMECANICA Y SISTEMAS SA DE CV	22/09/2023 15:07	26/09/2023 18:02			
7	EDMUNDO AMADOR VITE	27/09/2023 16:46	27/09/2023 16:49			
8	FELIX ENRIQUE RODRIGUEZ ALVARADO	24/09/2023 15:17				
9	GRUPO FUERZA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	27/09/2023 23:24				
10	GRUPO INDUSTRIAL FROMEX SA DE CV	27/09/2023 16:43				




**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**

Número de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
11	GRUPO INETSA SA DE CV	27/09/2023 16:51	27/09/2023 16:52			
12	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PROYECTO VIAL SA DE CV	25/09/2023 10:21				
13	INGENIERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES Y CONSTRUCCION SA	25/09/2023 12:47	25/09/2023 12:53			
14	INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES EN LA CONSTRUCC	27/09/2023 15:45	27/09/2023 16:04			
15	JOSE LUIS JARAMILLO RODRIGUEZ	25/09/2023 22:04				
16	MARIA CARRION CH	26/09/2023 17:59				
17	MASI CIENTIFICA SA DE CV	26/09/2023 10:09				
18	MULTI SISTEMAS Y TECNOLOGIA SA DE CV	25/09/2023 15:53				
19	PEDRO JAVIER DIAZ HUERTA	25/09/2023 09:33	25/09/2023 09:34			
20	PROINMETT SA DE CV	25/09/2023 10:01				
Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
21	SEGIVAN SA DE CV	26/09/2023 16:00	27/09/2023 13:39			
22	SOLUCION INMOBILIARIA ALIANZA SA DE CV	26/09/2023 18:34				
23	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	22/09/2023 12:58				
24	TRETRAVIS SA DE CV	24/09/2023 19:13	24/09/2023 19:15			

De la consulta en el Sistema de CompraNet se manifiesta lo siguiente:

Interesados que presentaron únicamente manifiesto de interés en participar:

1. Cazar Grupo de Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
2. Dulce María Gutiérrez Chagoya
3. Edmundo Amador Vite
4. Grupo Inetsa, S.A. de C.V.
5. Pedro Javier Díaz Huerta
6. Segivan, S.A. de C.V.

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Número de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

7. Tetravis, S.A. de C.V.

Interesados que formularon preguntas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS
1	Easaelectromecanica y Sistemas, S.A. de C.V.	14
2	Ingeniería Instalaciones Eléctricas, Especiales y Construcción S.A.	1
3	Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales en la Construcción, S.A.	1

### PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES INTERESADOS Y RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.

Por parte de la persona Easaelectromecanica y Sistemas, S.A. de C.V., quien presentó escrito manifiesto de interés en participar, mismo que cumple con lo señalado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley.

Preguntas	Respuestas
ES NECESARIO ANOTAR EL NUMERO INTERNO DE LA LICITACIÓN APARTE DEL NUMERO DE COMPRANET EN LOS DOCUMENTOS	Se informa a los Licitantes que puede registrarse cualquiera de los dos números.
¿ PODRÍAN INDICARNOS MARCA, MODELO Y CAPACIDAD DE LAS BOMBAS RECIRCULADORAS QUE SOLICITAN EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO?	Recirculadoras 40050, Recirculadora ITT BELL & GOSSETT DE J20 ½ HP 40056: Recirculadora BELL & GOSSETT 106507 LR-20WR 1/2 HP 40052: Recirculadora BELL & GOSSETT LITTLE RED BOOSTER PUMP 106106 506-B30 LR-20BF 1/2 HP
¿PODRÍAN INDICARNOS MARCA MODELO Y CAPACIDAD DE LAS BOMBAS DE LOS IMPULSORES DEL CORRECTIVO PROGRAMADO?	Motor Eléctrico: SIEMENS, NEMA B; DE 15 C.P. 3490 R.P.M; Bomba: Bombas y Sistemas PICSA TIPO 344, 3500 R.P.M. 37 MTS.
DEL CORRECTIVO PROGRAMADO RESPECTO DE LA REPARACIÓN DE LAS BOMBAS DE 10 HP EL EMBOBINADO E IMPULSORES ¿ESTAN EN BUEN ESTADO?	Se encuentran en funcionamiento, aun así, se debe considerar su reparación en caso de ser necesario.
¿PODRÍAN INDICARNOS MARCA Y MODELO DE LA MOTOBOMBA QUE SOLICITAN DE 2 HP?	Marca SIEMENS de 2 C.P.; Tipo 1RF3-258-2YC44
¿PARA LA BOMBA DE 2 HP NECESITAN TABLERO O ÚNICAMENTE UN CONTROL RACOM?	Únicamente control
DEL CORRECTIVO PROGRAMADO SUMINISTRO 2 ACOMPLAMIENTOS ¿PODRÍAN INDICARNOS DE QUE MEDIDA SERÍAN?	Acoplamiento Para Motor SIEMENS DE 10 C.P., TIPO GP 10, flecha de 1 3/8"; a Bomba PICSA AURORA MOD. F6-TL-SI, flecha DE 1 3/16".
DEL CORRECTIVO PROGRAMADO SUMINISTRO TABLERO ¿PODRÍAN INDICARNOS MARCA Y MODELO?	Marca. bombas mejoradas; modelo. ECIOME-18BS; o uno con características similares.
EN LOS DOCUMENTOS 5 Y 6 DE LA SECCIÓN VI SOLICITAN OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT EN COMPRANET SON LOS NUMERALES 6 Y 7 ¿ES CORRECTO ADJUNTAR LA OPINION EN AMBOS DOCUMENTOS?	Dependiendo si el Licitante es persona física o moral deberá adjuntar los documentos que se solicitan.
¿PODRÍAN INDICARNOS LA CAPACIDAD DE LAS SIGUIENTES MOTOBOMBA? INVENTARIOS: 40017, 10966 BARNES, 9901, 40050, 9897, RECIRCULADORAS 40056 Y 40052	Inventarios: 40017, ¼ HP 10966 BARNES, 5 HP 9901, 7.5 HP 40050, Recirculadora BELL & GOSSETT ½ HP

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Número de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
 Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
 Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

	9897, 3 HP Recirculadoras 40056: Recirculadora BELL & GOSSETT 106507 LR-20WR 1/20 HP 40052: Recirculadora BELL & GOSSETT LITTLE RED BOOSTER PUMP 106106 506-B30 LR-20BF 1/20 HP
¿PODRÍAN INDICARNOS MODELO Y CAPACIDAD DE LOS CONTROLES MC DONNELL?	Cuarto de Máquinas uno, dos y tres, en tanques de Condensados MC DONNELL NO 21, Presión Corporal Máxima, 35 LBS; Presión Máxima de Entrada 150 LBS.
DEL CORRECTIVO PROGRAMADO RESPECTO DE LA REPARACIÓN DE LAS BOMBAS DE 3 HP EL EMBOBINADO E IMPULSORES ¿ESTAN EN BUEN ESTADO?	Se encuentran en funcionamiento, aun así, se debe considerar su reparación en caso de ser necesario.
DEL CORRECTIVO PROGRAMADO RESPECTO DE LA REPARACIÓN DE LAS BOMBAS DE 3 HP EL EMBOBINADO E IMPULSORES ¿ESTAN EN BUEN ESTADO?	Se encuentran en funcionamiento, aun así, se debe considerar su reparación en caso de ser necesario.
DEL CORRECTIVO PROGRAMADO CAMBIO DE TUBERÍA CEDULA ¿PODRÍAN INDICARNOS CUANTOS METROS DE TUBERÍA SE NECESITARÍAN Y SI SERÍA EN LÍNEA RECTA?	12 A 15 Mts. Max. en Línea Recta

Por parte de la persona Ingeniería Instalaciones Eléctricas, Especiales y Construcción S.A., quien presentó escrito manifiesto de interés en participar, mismo que cumple con lo señalado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley.

Preguntas	Respuestas
DEBIDO A QUE LA VIGENCIA DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ES SOLO DEL MISMO DÍA QUE SE EMITE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CINCO DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ¿SE ACEPTA?	Se informa a los Licitantes que solamente se solicita la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Emitida por el SAT vigente

Por parte de la persona Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Integrales en la Construcción, S.A., quien presentó escrito manifiesto de interés en participar, mismo que cumple con lo señalado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley.

Preguntas	Respuestas
DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA, SE ENCUENTRA UN TANQUE DE MEMBRANA PICADO (CONSULTA EXTERNA) ¿SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE DICHO TANQUE? CUARTO DE MAQUINAS 3: ¿SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE LA BOMBA? YA QUE ESTA NO VENCE LA PRESIÓN DE LA CALDERA EN LA REUBICACION DE LOS MINISPLIT, ¿SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO? CUARTO DE MAQUINAS 1 ¿SE PUEDE SUSTITUIR EL CIRCULADOR DE AGUA CALIENTE? YA QUE SE OBSERVA DAÑADO	De acuerdo a la visita realizada; se encuentra un tanque de membrana picado (consulta externa) ¿se realizará el cambio de dicho tanque)? Sí, se debe considerar el cambio (incluye todo lo necesario para dejarlo funcionando)  Cuarto de Máquinas 3:  ¿Se realizará el cambio de la bomba? ya que esta no vence la presión de la caldera; Se debe considerar su reparación o en su caso la sustitución por una con características similares.  En la reubicación de los minisplit, ¿se realizará mantenimiento correctivo y preventivo? Si

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA**

Número de CompraNet: LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023  
Número Interno: LPN-INNNMVS-SSG-002-2023  
Descripción del Servicio o Arrendamiento: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS

	Cuarto de máquinas 1 ¿se puede sustituir el circulador de agua caliente? ya que se observa dañado;  Si, está considerado en los trabajos de mantenimiento correctivo.
--	---

En atención a lo señalado en la fracción II del artículo 46 del Reglamento de la Ley, se informa que, la fecha y horario que tendrán los interesados para, formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas por la Convocante, será el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés a las trece horas.


La presente Acta forma parte integrante de la Convocatoria, de igual forma, en términos de lo señalado en el Artículo 37 Bis de la Ley, se publicará copia en la oficina de la Subdirección de Servicios Generales, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México, así mismo la información estará disponible en la dirección electrónica [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx).

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta el acta que consta de 2 fojas útiles por ambas caras y una por una de sus caras, tamaño carta, firmando al margen y al calce, para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, entregándose copia simple a cada uno de los servidores públicos que intervinieron, dándose por terminado el acto siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del día de su inicio.

Asistencia al evento y Recepción de copia simple de la presente acta por la Convocante

Lcdo. Ricardo Prado Pérez  
Subdirectora de Servicios Generales  
Titular del Área Contratante

Lcdo. Romualdo Soto Juárez  
Jefa del Departamento de Conservación y Mantenimiento  
Titular del Área Técnica y Requirente

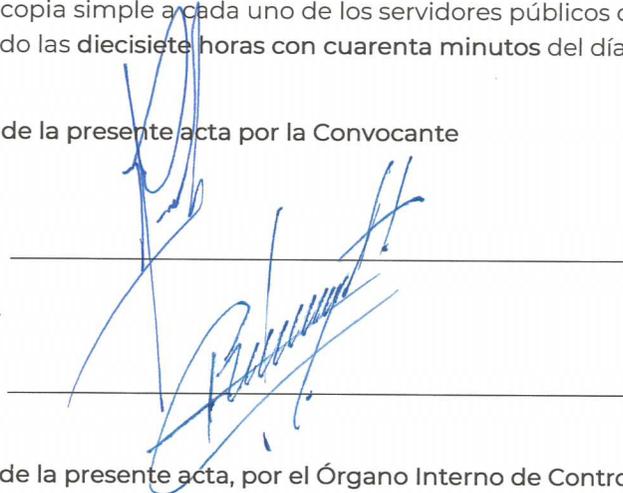

Asistencia al evento y Recepción de copia simple de la presente acta, por el Órgano Interno de Control

Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

NO SE PRESENTÓ

